


ПРИЛОЖЕНИЕ к Техническому заданию

Чертеж пешеходного ограждения (Типовое решение №2)

«Согласовано»

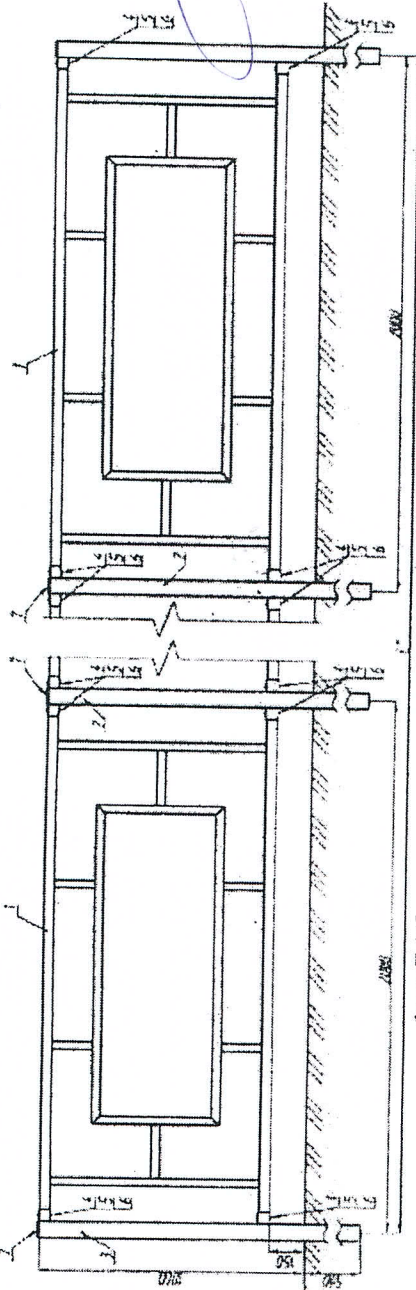

Исполняющий обязанности главы администрации города Енисейска
О.А. Патоков
2015г.

Спецификация участка пешеходного ограждения


Поз.	Наименование	Кол-во
1	Секция (L=0,85)	1/2
2	Секция СТР-60/1,5	1/2-1
3	Секция СТК-60/1,5	2
4	Бортик МНВ-55 ГОСТ 7802	2шт
5	Дюбель 10 ГОСТ 11371-79	2шт
6	Гайка МНВ СК 305 (ограждение)	2шт
7	Заглушка пластмассовая	1/2-1

Примечания
1. L - длина участка ограждения, м

Спецификация (Секция (L=0,85))

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Труба 30x30x2 ГОСТ 8639-82, L=1930 мм	1
2	Труба 30x30x2 ГОСТ 8639-82, L=1200 мм	2
3	Труба 30x30x2 ГОСТ 8639-82, L=770 мм	2
4	Труба 30x30x2 ГОСТ 8639-82, L=470 мм	2
5	Труба 30x30x2 ГОСТ 8639-82, L=295 мм	2
6	Труба 30x30x2 ГОСТ 8639-82, L=650 мм	1

Секция (L=0,85)

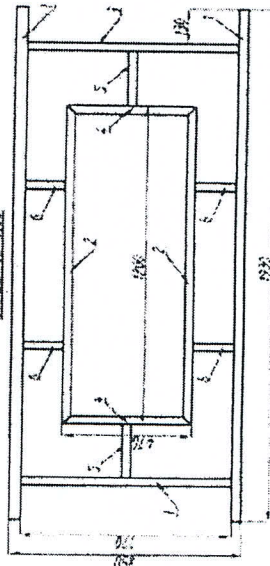


Спецификация (Секция СТР-60/1,5)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Труба 60x60x4 ГОСТ 8639-82, L=1500 мм	1
2	Крышка	1


Спецификация (Секция СТК-60/1,5)

Поз.	Наименование	Кол-во
1	Труба 60x60x4 ГОСТ 8639-82, L=1500 мм	1
2	Крышка	1

Секция СТР-60/1,5

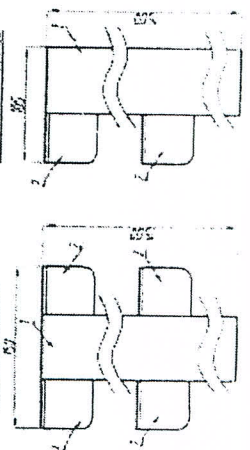

Секция СТК-60/1,5



1. Установка стоек производить методом погружения в неглубокое земляное полотно.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 для линейных размеров - с, для размеров отверстий - Н/к
3. В качестве антикоррозионного покрытия следует применять серые цинковые покрытия толщиной 80-120 мкм по ГОСТ 9 307-89